

Passiv Brandsikring



År: _____


LOGSKEMA FOR KONTROL AF BRANDSIKRINGSTILTAG

Dato	Initialer	Kontrol	Beskrivelse af konstateret afvigelse	Dato for udbedring af afvigelse	Initialer
28-8-24	Hga	Årligt	Gennembrydning ved depot 01.	5-9-24	hga
Logskemaet skal gemmes i 5 år, og skal ved forlangende fremvises ved brandsyn.					

- Udlagte brandveje vil typisk være markeret med skilt. Er man i tvivl om en vej er en brandvej, kan man søge i den givet byggetilladelse, eller forhør sig ved kommunen.

Byggetilladelser kan fremsøges på www.weblager.dk eller www.filarkiv.dk

- Bedst at foretage beskæring om sommeren hvor alt er grønt.

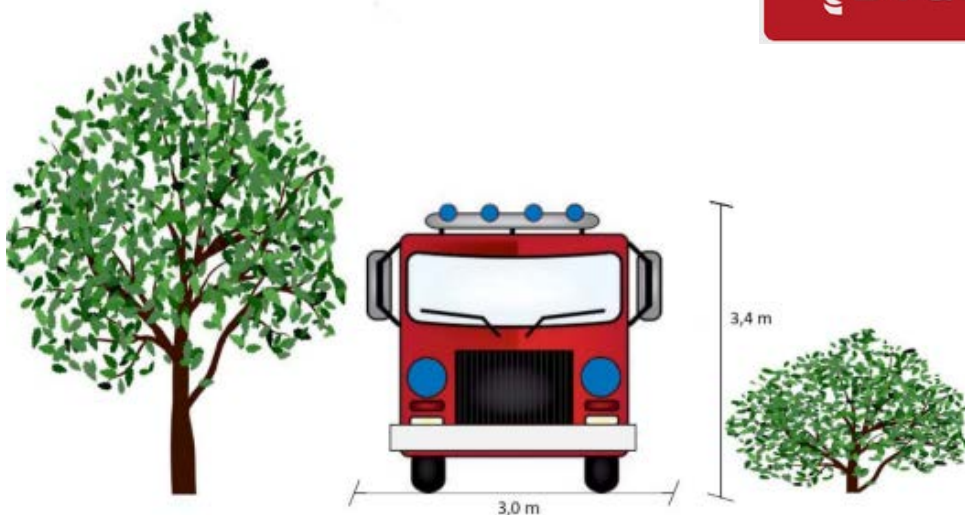

DKV-skema for terminer for brandmæssige eftersyn i bygninger

	Termin for kontrol											Ref.	Kontrol eller bemærkning
	Ved hver benyttelse	Dagligt	Ugentligt	Månedlig	Hver 3. måned	Halvårlig	Årlig	Hvert 2. år	Hvert 4. år	Hvert 5. år	Hvert 10. år		
Passiv brandsikring							X					7.6.1	Gennemgang af bygningens passive brandsikring.
7.6.1	Årligt eftersyn Bygningens passive brandsikring skal mindst en gang årligt efterses, hvor følgende synlige og tilgængelige forhold efterses, og eventuelle skader udbedres: • Brandsektions- og brandceller adskillelser, herunder at alle adskillende konstruktioner, installationer og brandtætninger er intakte. • Overflader på gulv, væg og loft. • Brandmæssig klassificerede vinduespartier. • Brandisolering og brandtætninger af kanal og rørføringer. • Tagdækning og tagisolering. • Branddøre, brandporte og flugtvejsdøre. Dørene og portenes hængsler, ophængningssystem og låsefunktion rengøres og smøres. Branddøre og brandportes selvlukkemekanisme kontrolleres og eventuelt justeres. Kontrollen udføres ved, at døren fra henholdsvis fuld åben stilling og en 30 cm åben stilling slippes og af sig selv lukker helt i, så låseanordning går i indgreb og fastholder døren/porten. • Redningsberedskabets brandveje og adgangsveje efterses, herunder at beplantning ikke reducerer brugen af brandvejene og adgangsvejene.												

Kontrollen udføres af:	
X	Driftsansvarlig person. Kan foretages af lejer el. anden person, der er instrueret af den driftsansvarlige person og som på vegne af- og med ansvar overfor, den driftsansvarlige person, varetager kontrollen.
X	Driftsansvarlig person
X	Autoriseret installatørvirksomhed, installationsfirma eller certificeret firma
X	Akkrediteret inspektionsorgan